Cozinha e Área de Serviço - PAREDE 2

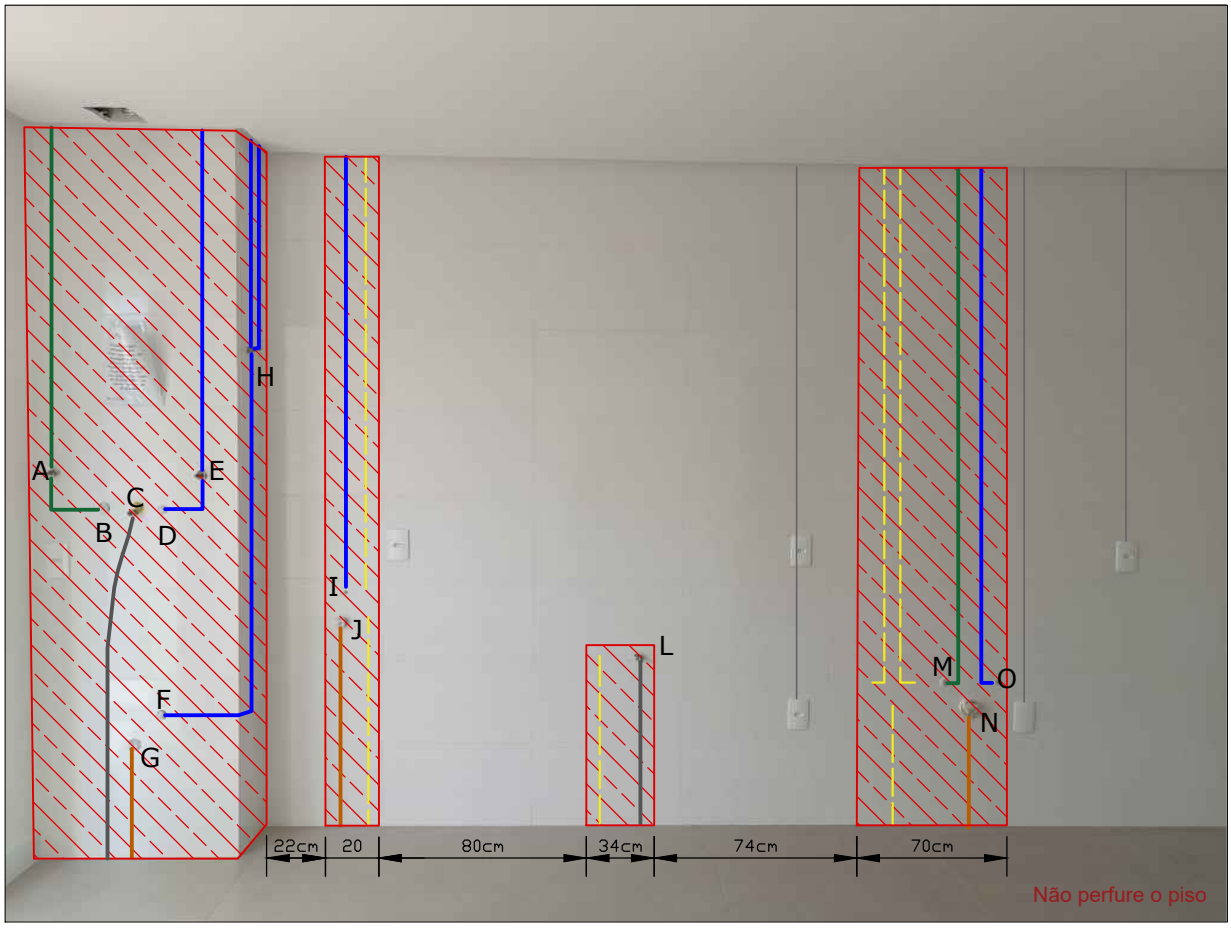

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

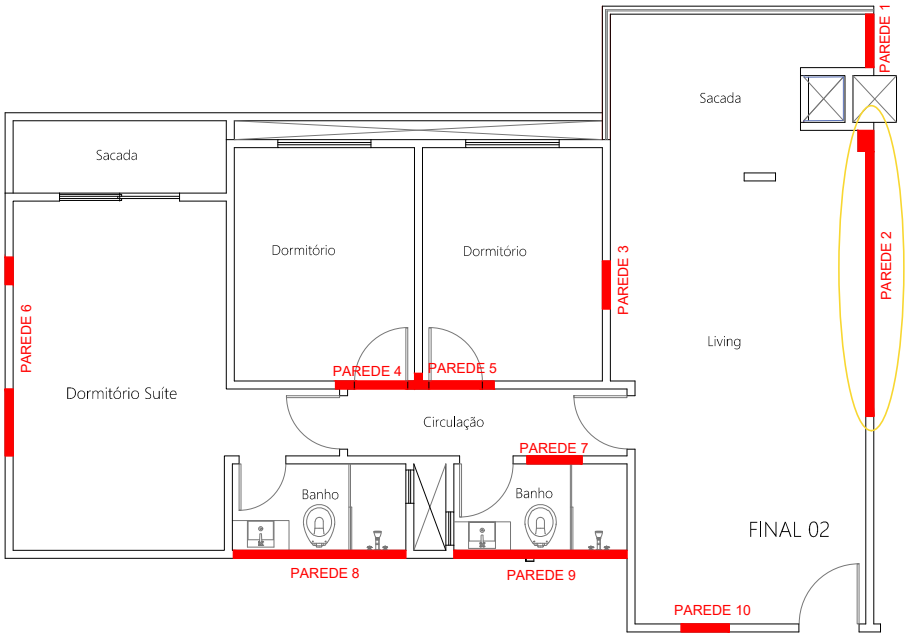

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - registro de gaveta aquecedor AQ
B - água quente aquecedor
C - gás aquecedor
D - água fria aquecedor
E - registro de gaveta aquecedor AF
F - água fria tanque
G - esgoto tanque
H - registro de fechamento cozinha, área de serviço e sacada
I - água fria máquina de lavar
J - esgoto máquina de lavar
L - gás fogão
M - água quente pia
N - esgoto pia
O - água fria pia

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas (medidas), considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical e acima dos pontos;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 502

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Sacada - PAREDE 1

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

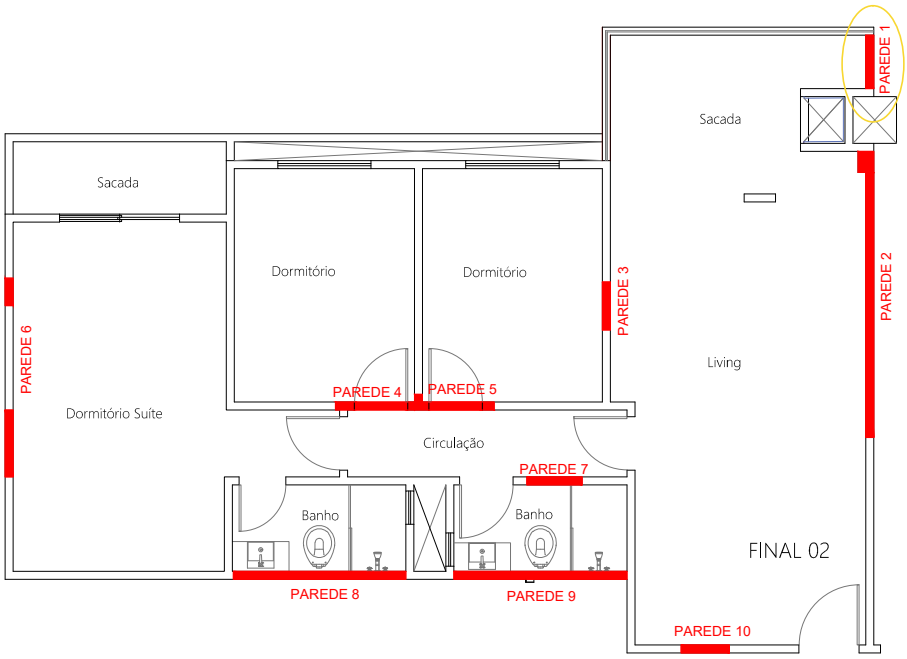

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água quente pia
B - esgoto pia
C - água fria pia

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 502

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Banheiros - PAREDES 8 e 9

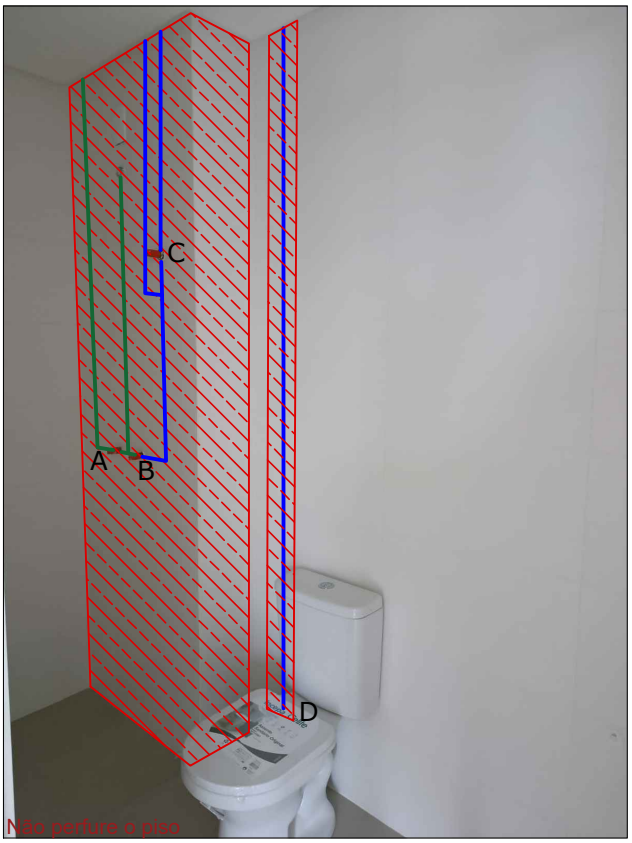

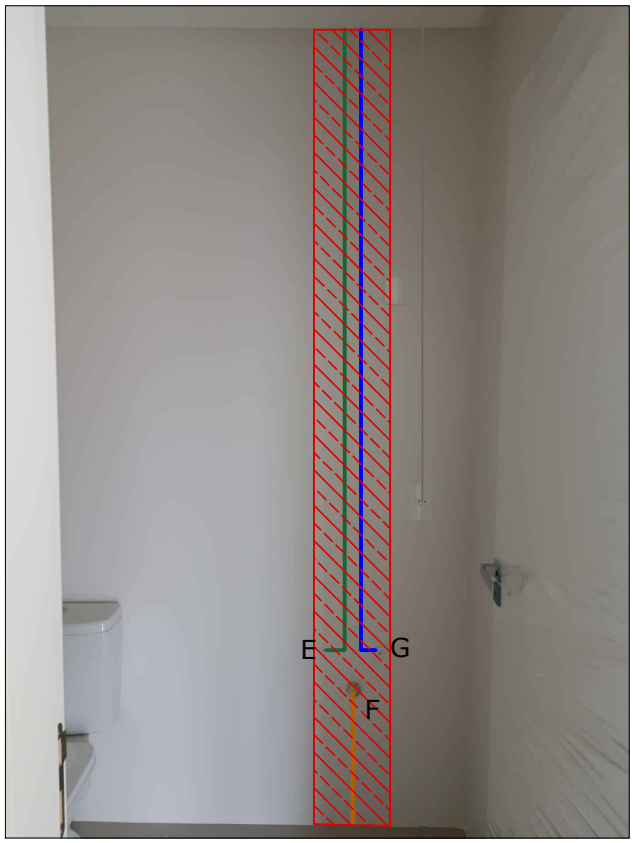

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

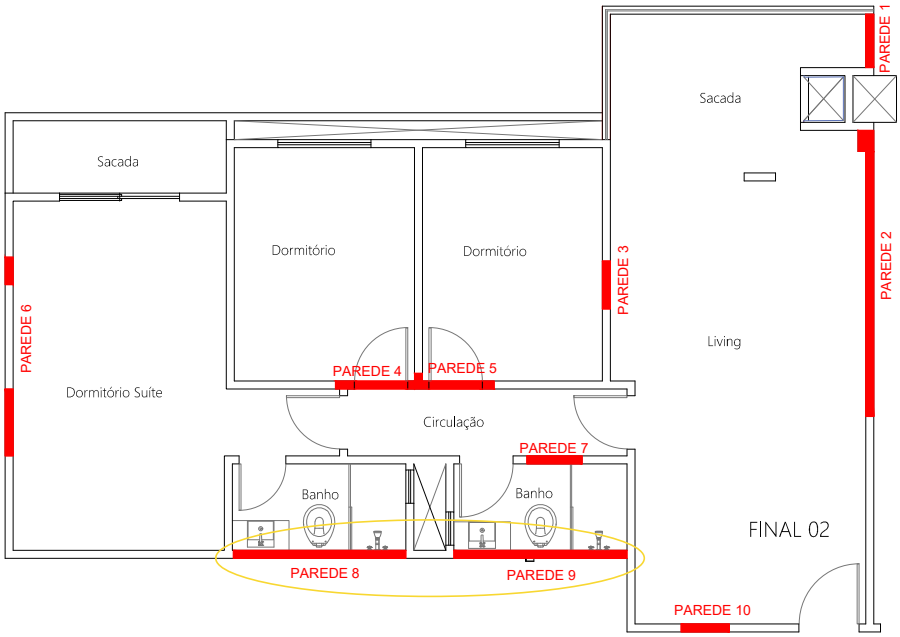

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - registro de chuveiro água quente
B - registro de chuveiro água fria
C - registro de fechamento
D - água fria vaso sanitário
E - água quente pia
F - esgoto pia
G - água fria pia

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 502

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living - PAREDE 10

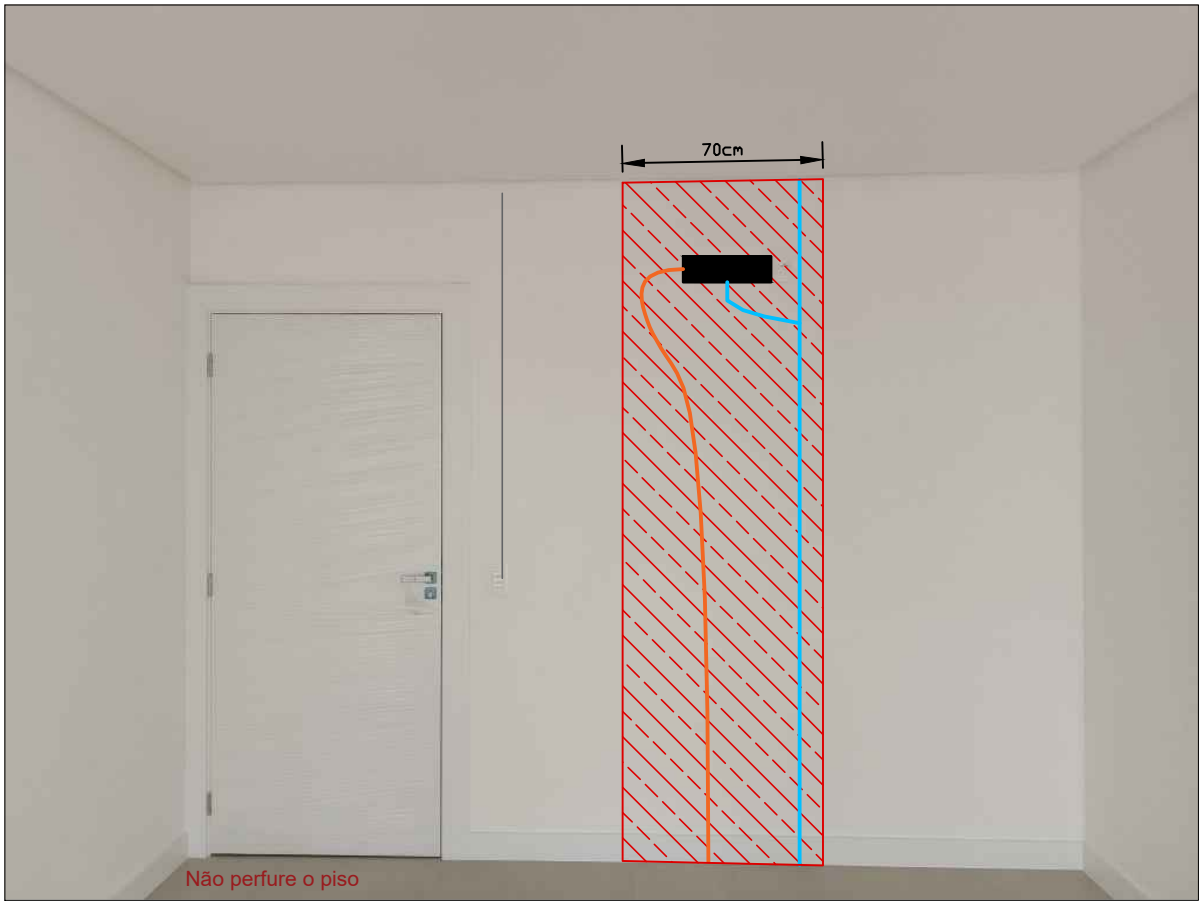

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

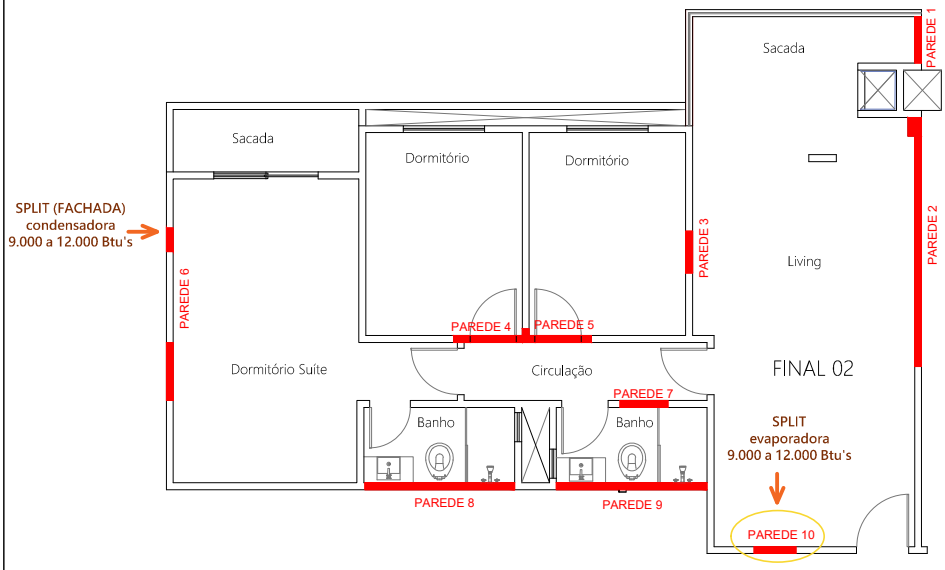

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 502

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living - PAREDE 3

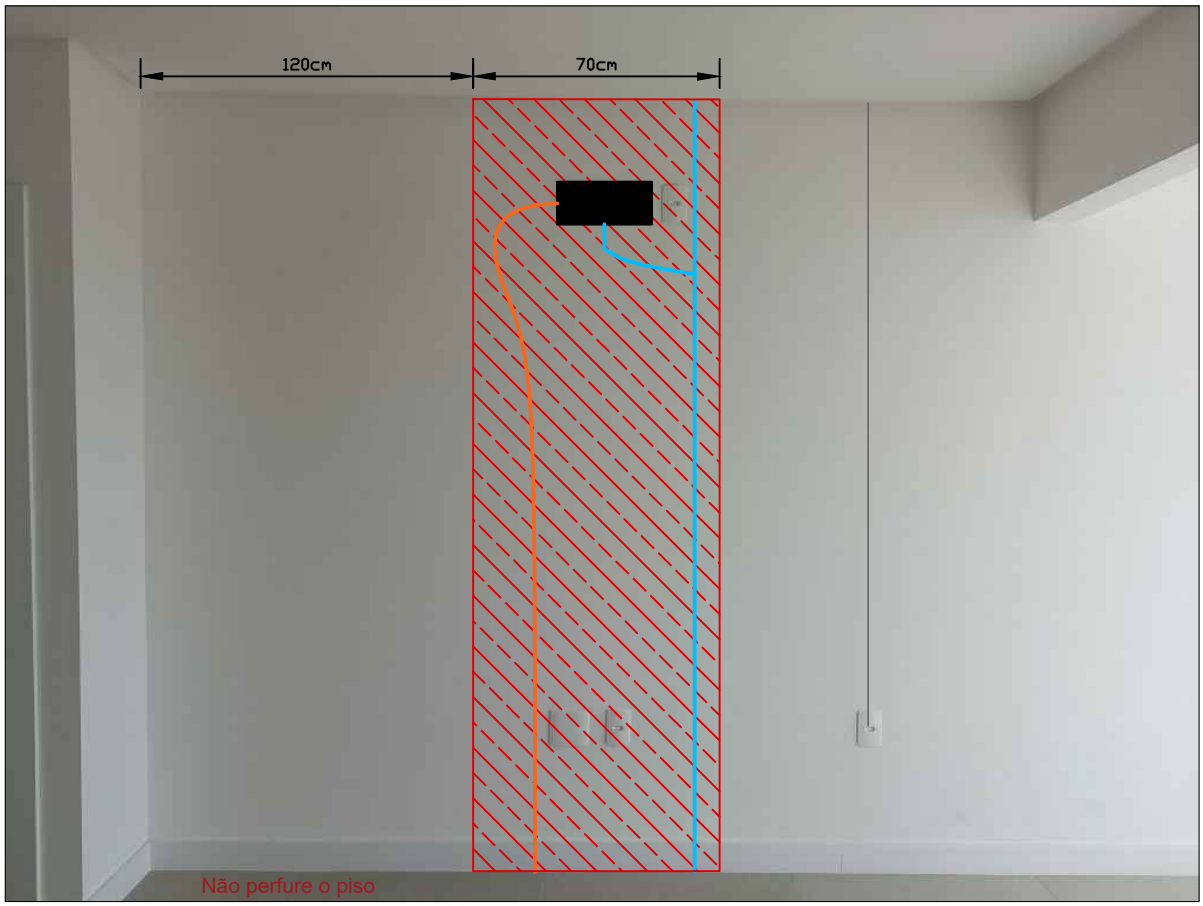

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

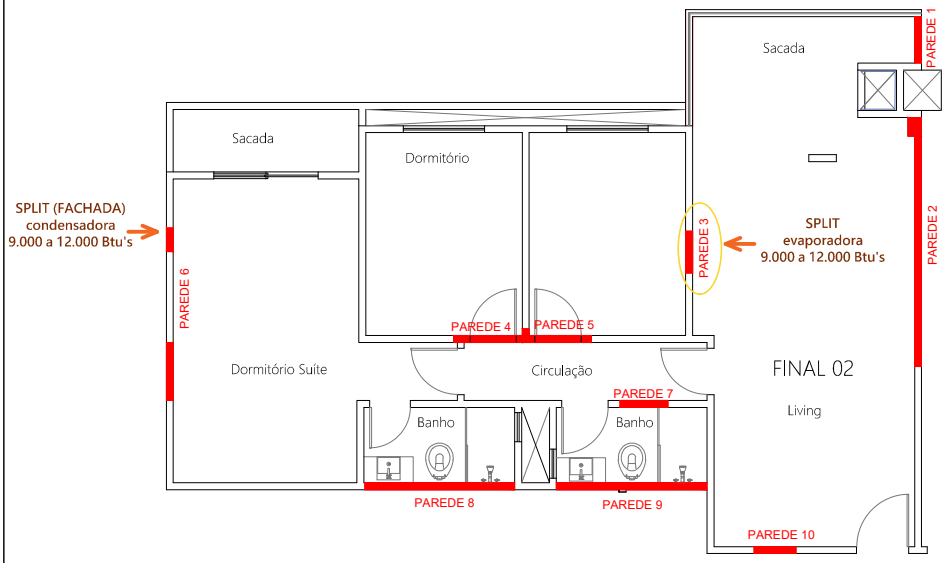

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 502

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 3

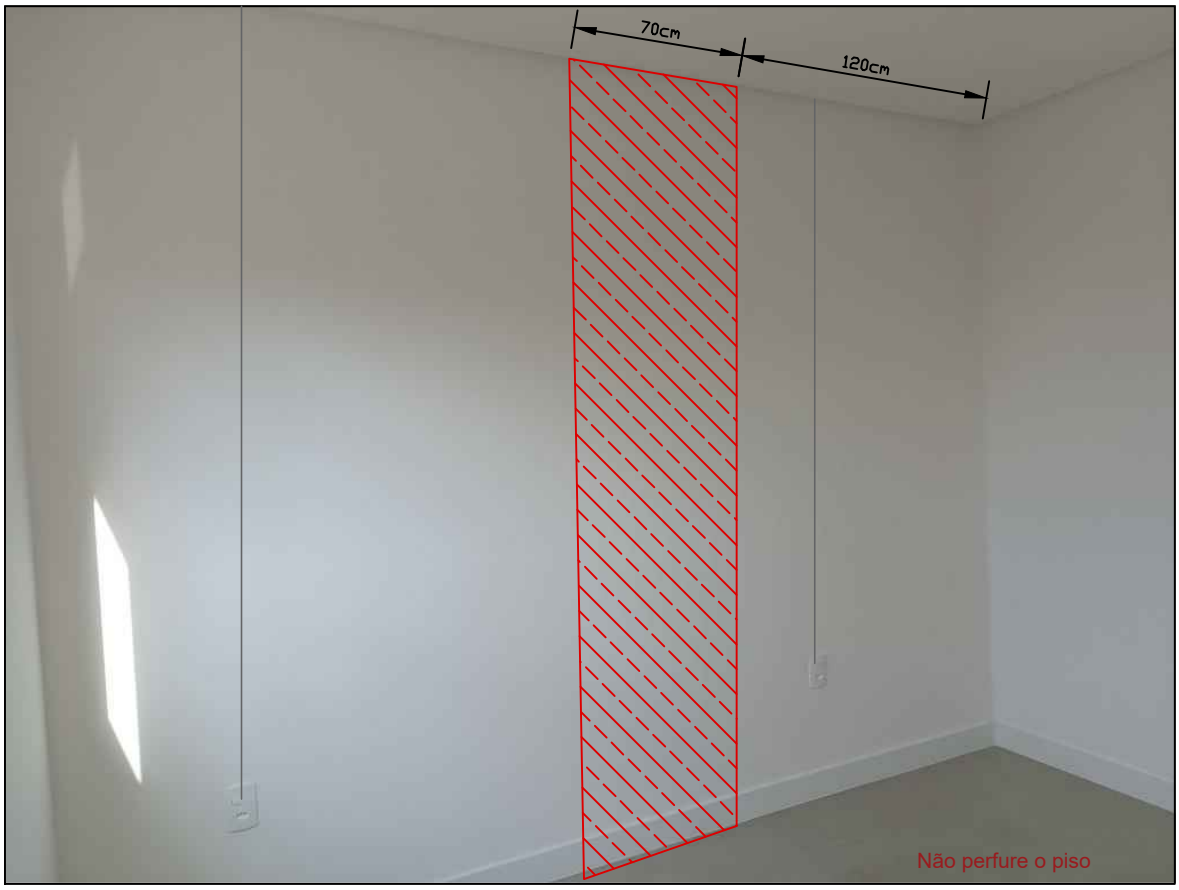

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

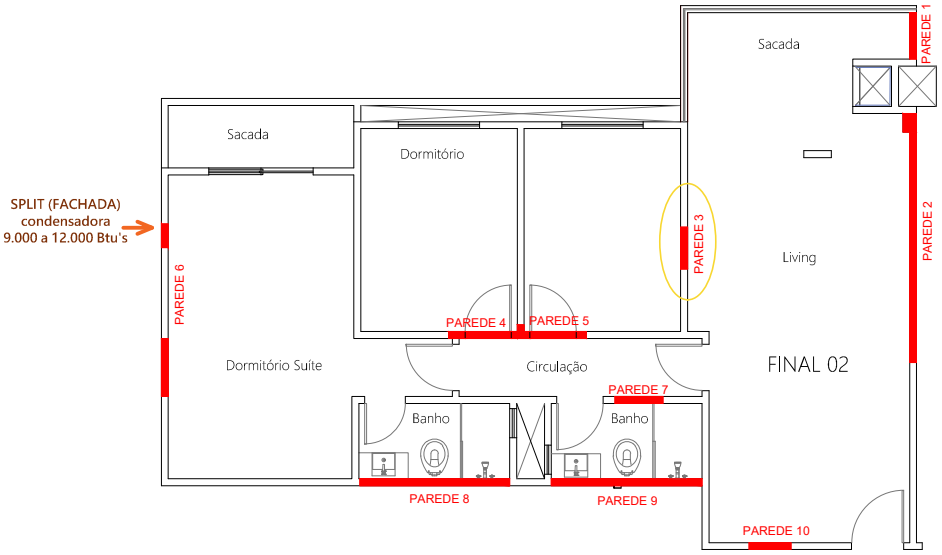

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 502

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 5

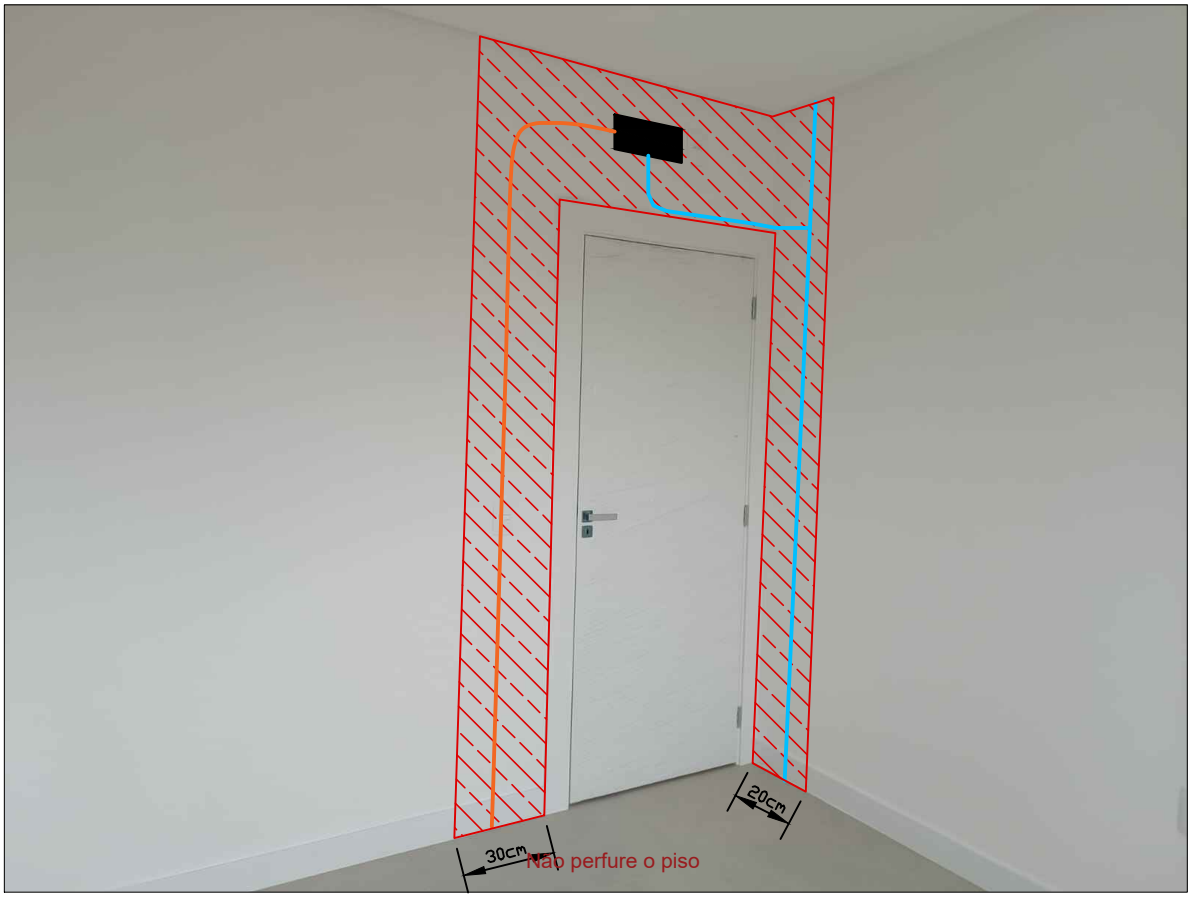

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

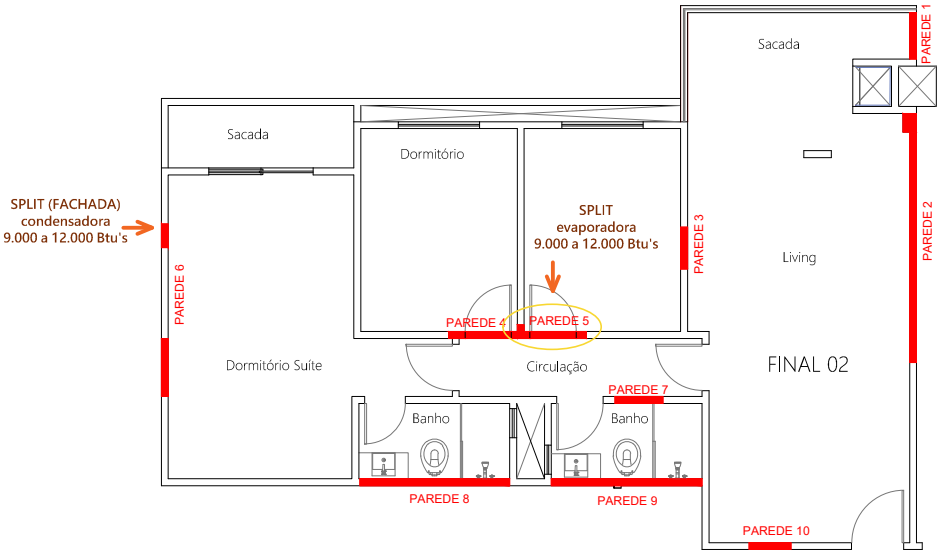

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 502

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 4

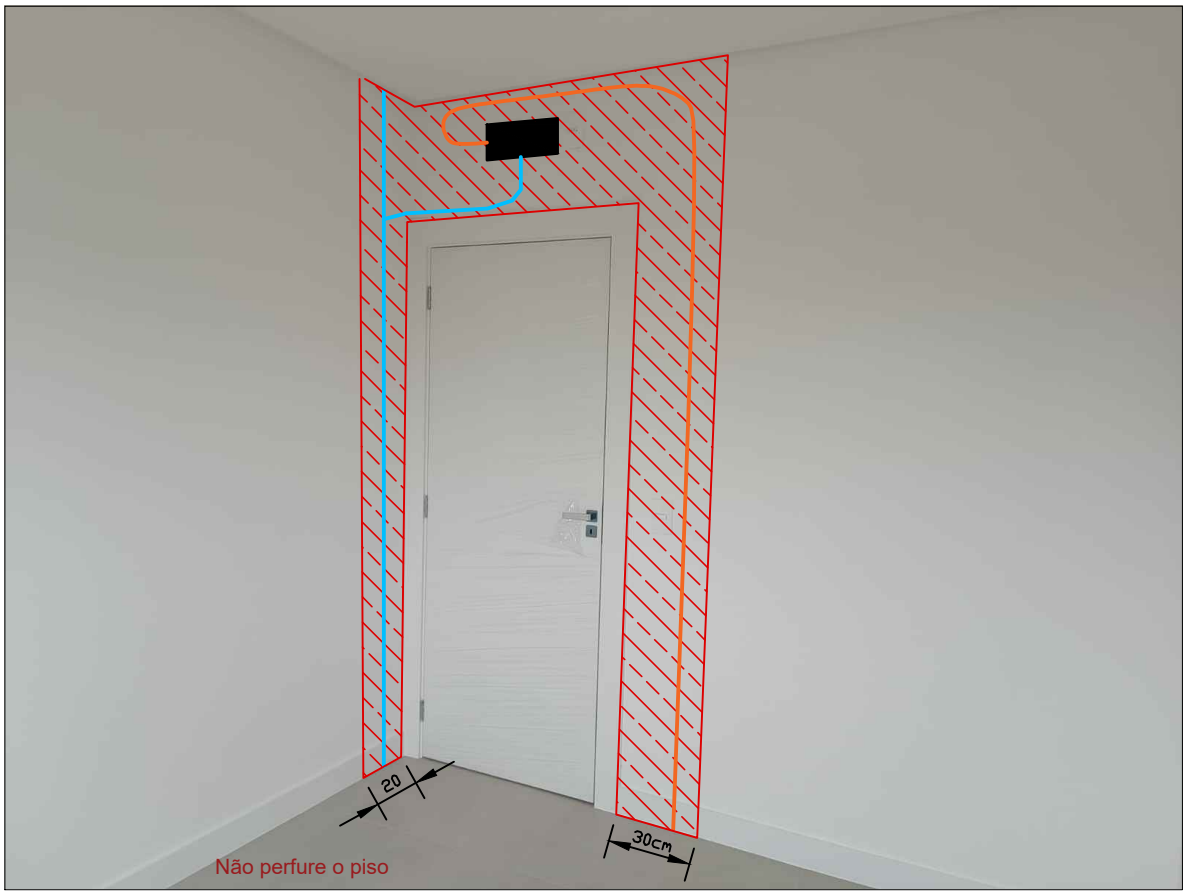

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

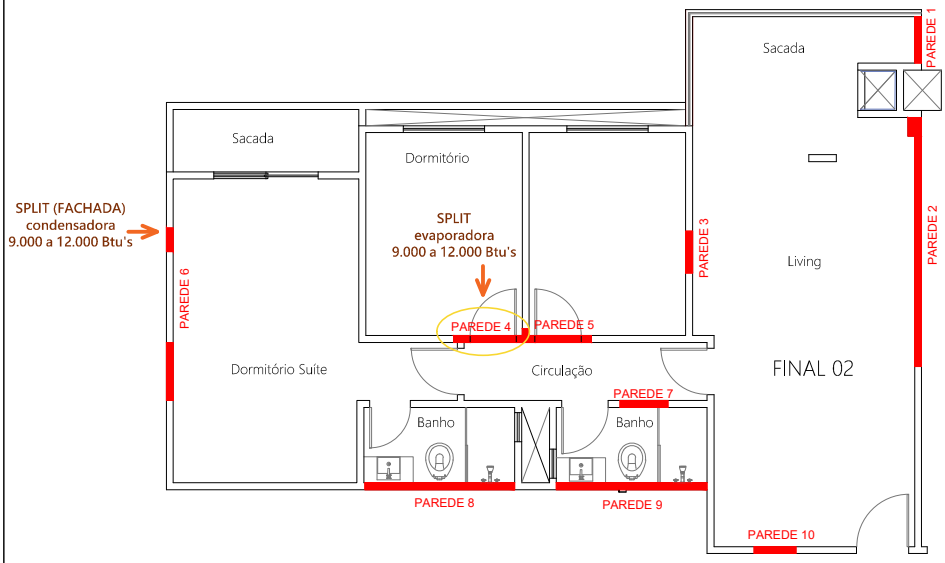

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 502

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Suíte - PAREDE 6

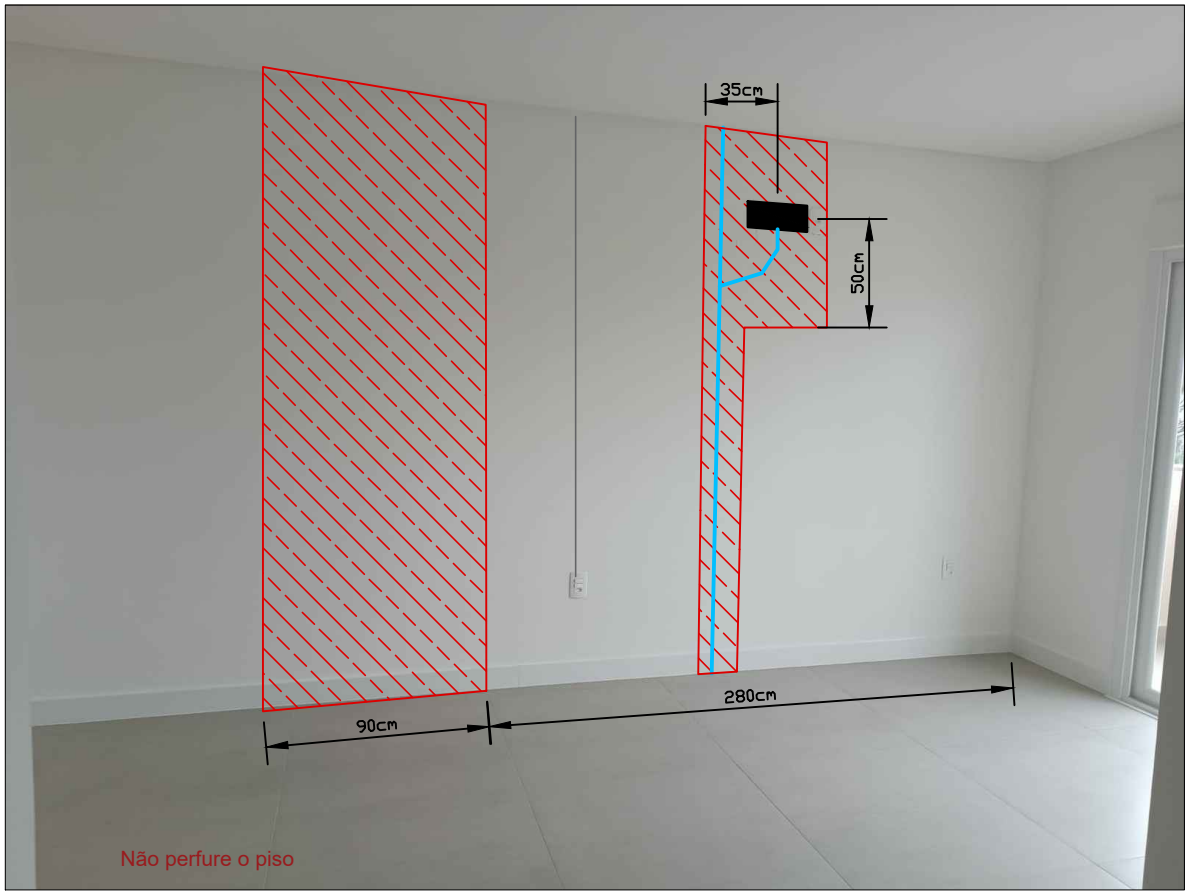

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

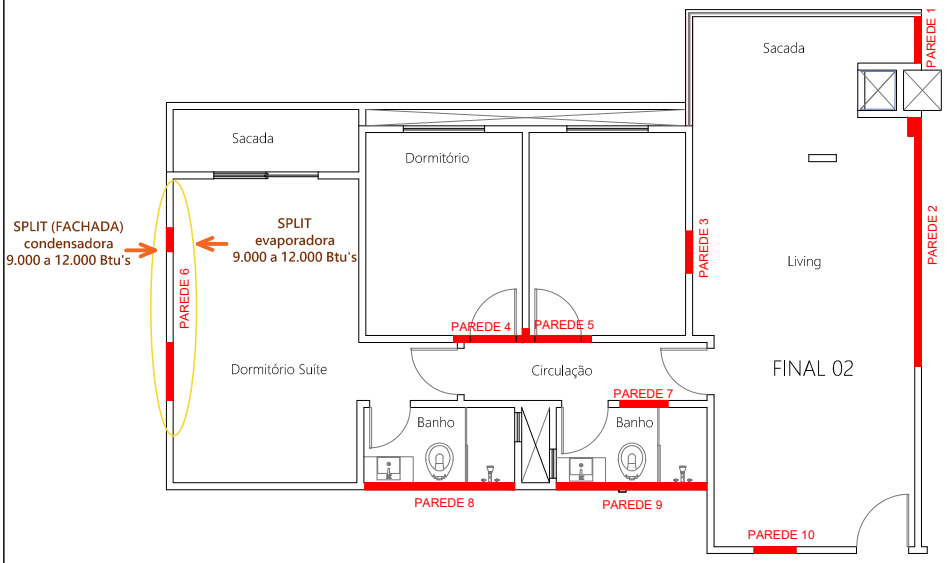

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - FINAL 02

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Circulação - PAREDE 7

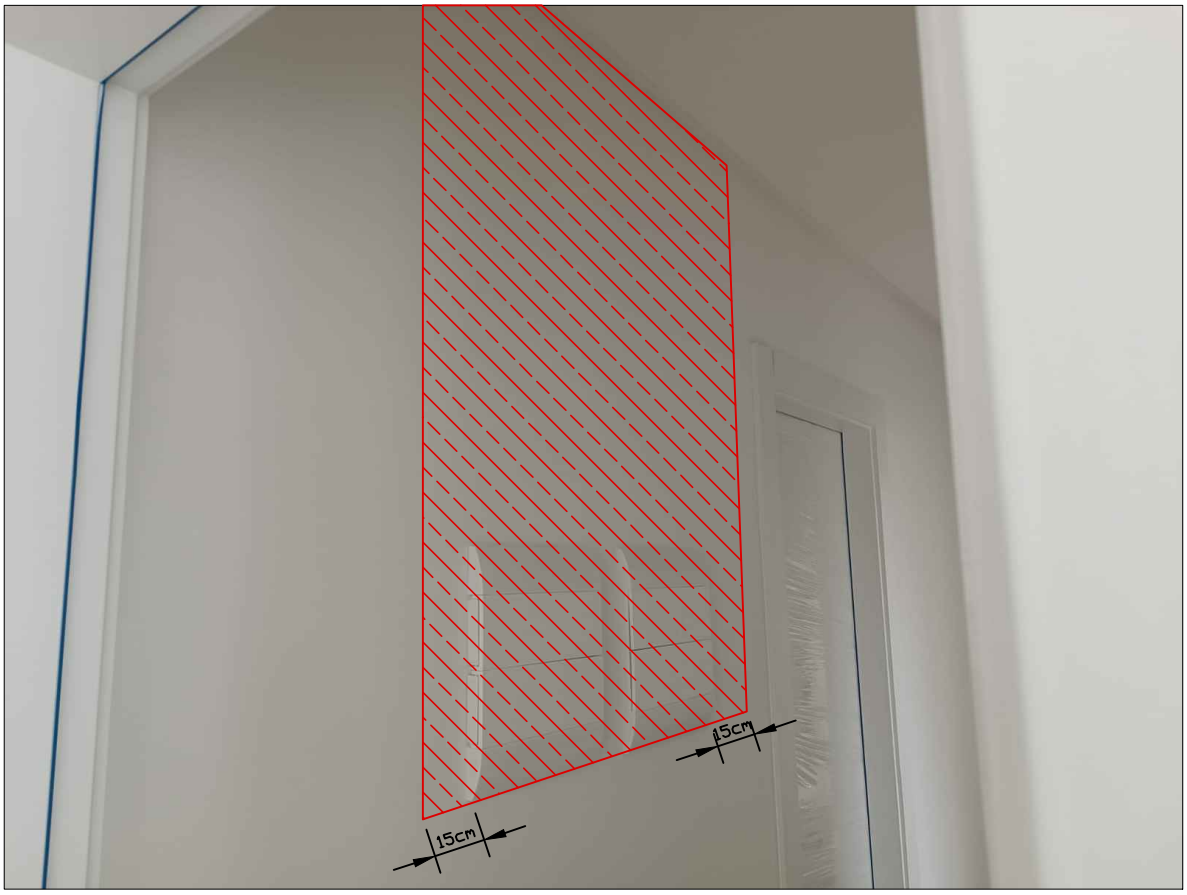

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

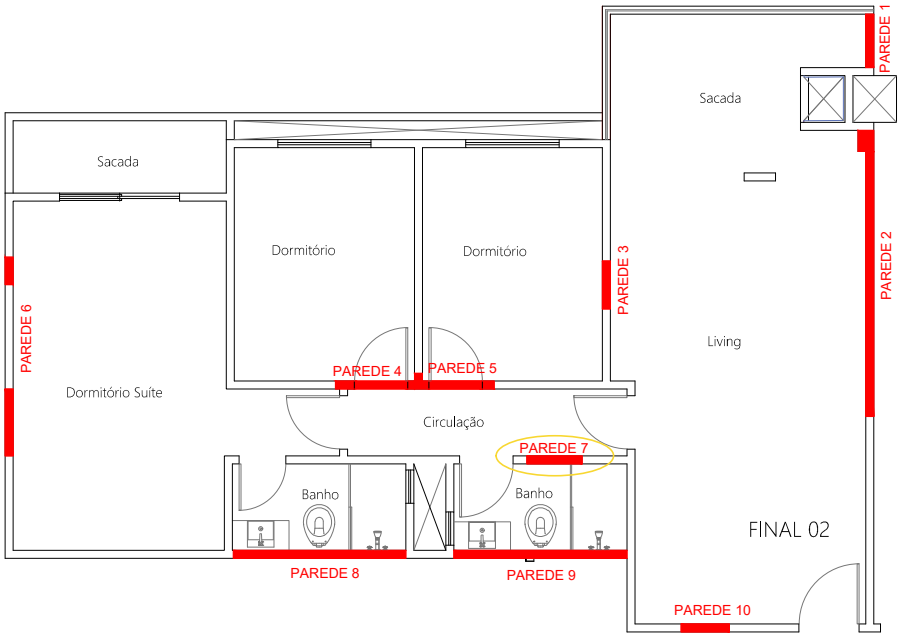

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 502

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

FACHADA - Ar-condicionado

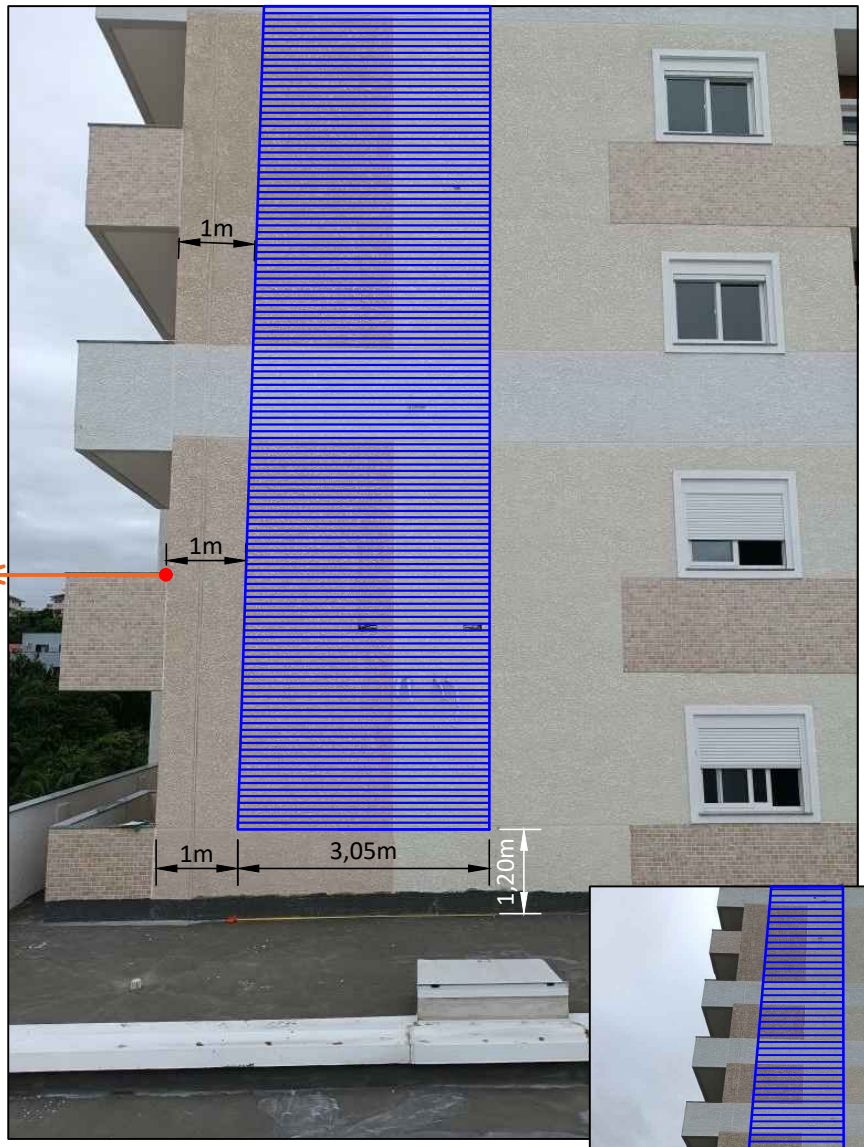

Referência:
Alinhamento
interno da sacada

LEGENDA: Brises

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, a instalação das condensadoras de split devem estar posicionadas dentro da área limitada pelos brises de alumínio

2 - Há disponível pré-instalações de ar-condicionado para splits de potência entre **9.000 a 12.000Bt`s** (duas no living e uma em cada dormitório).

CENTRAL PARK RESIDENCE - FACHADA LATERAL 2

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora