Cozinha e Área de Serviço - PAREDE 2

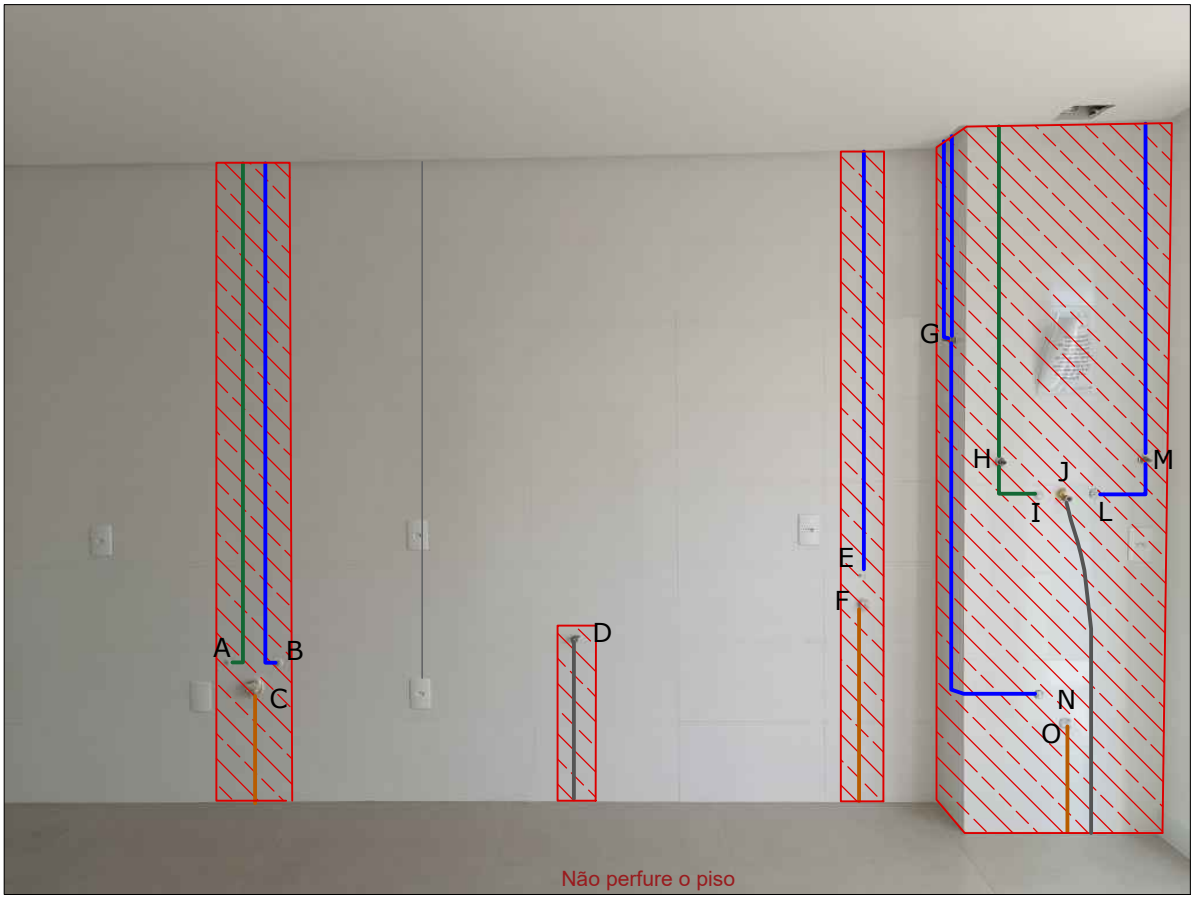

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

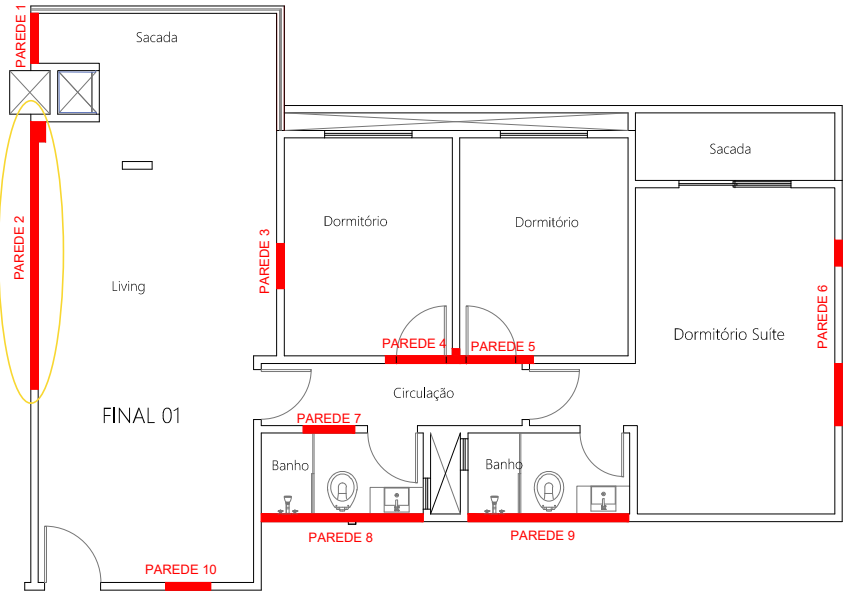

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água quente pia
B - esgoto pia
C - água fria pia
D - gás fogão
E - água fria máquina de lavar
F - esgoto máquina de lavar
G - registro de fechamento cozinha, área de serviço e sacada
H - registro de gaveta aquecedor AQ
I - água quente aquecedor
J - gás aquecedor
L - água fria aquecedor
M - registro de gaveta aquecedor AF
N - água fria tanque
O - esgoto tanque

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas (medidas), considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical e acima dos pontos;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Sacada - PAREDE 1

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

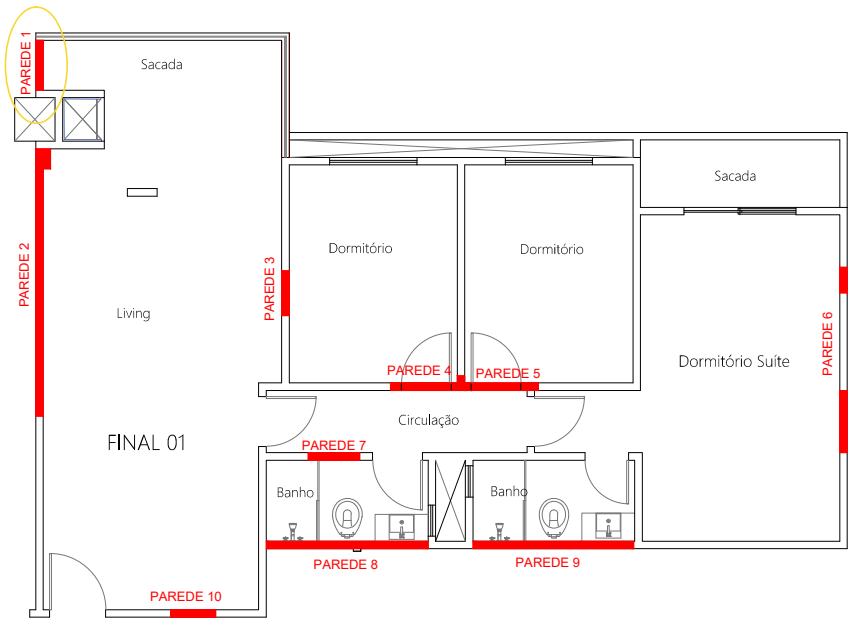

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água quente pia
B - esgoto pia
C - água fria pia

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Banheiros - PAREDES 8 e 9

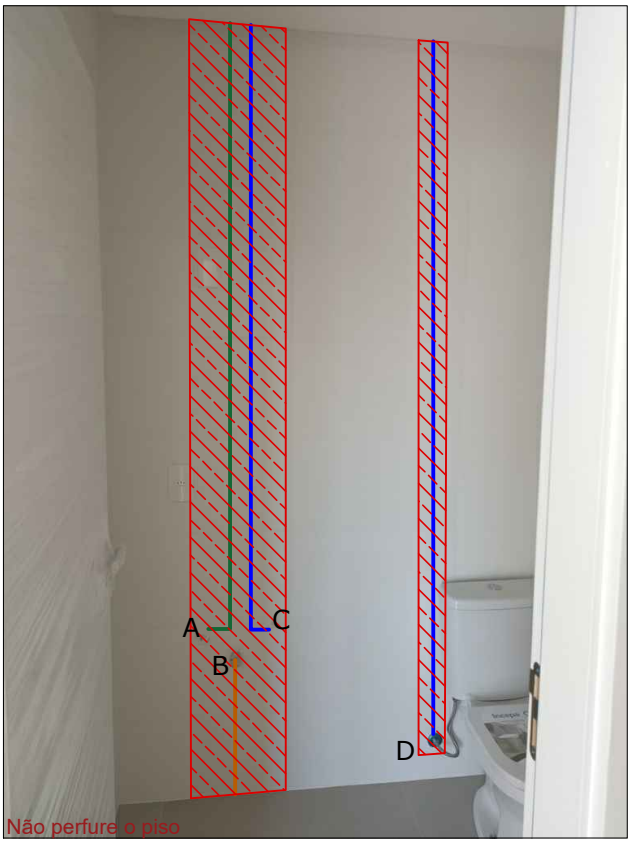

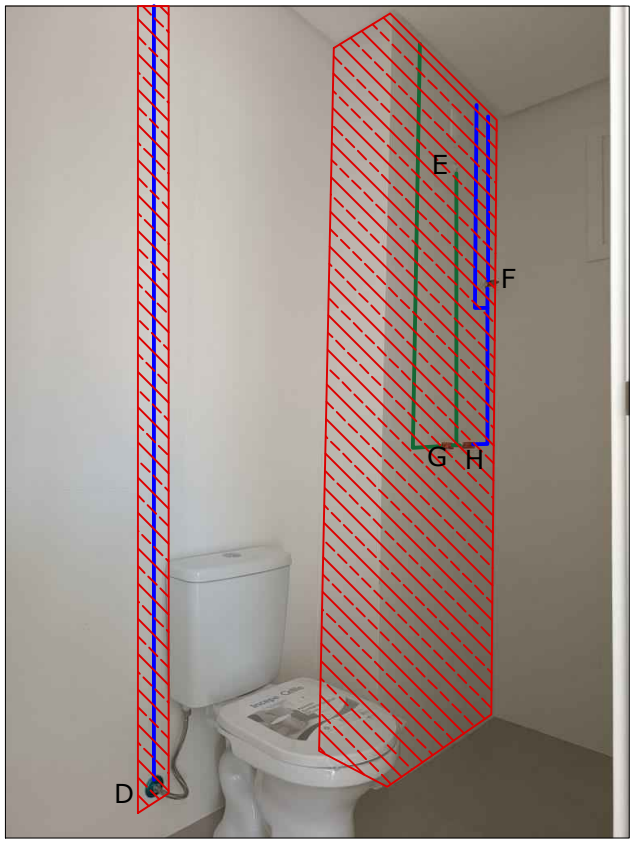

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

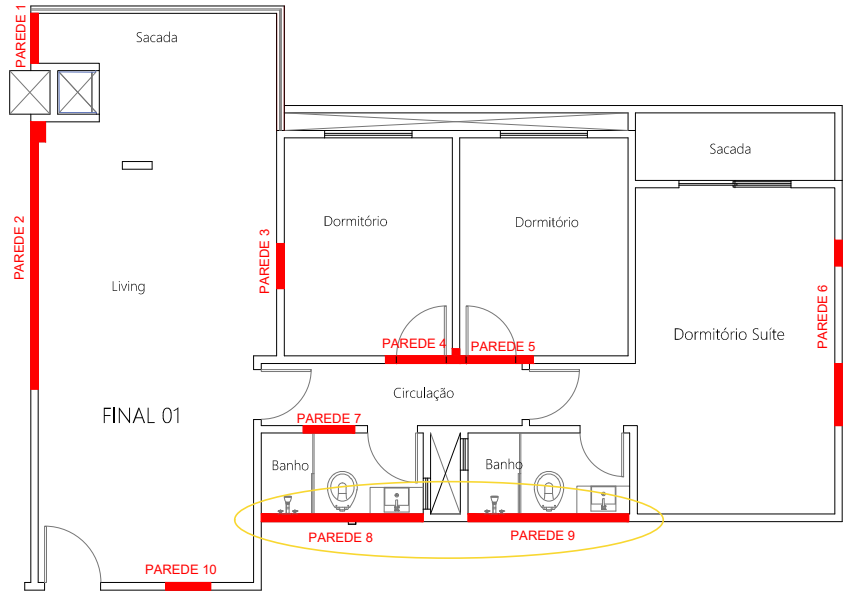

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

A - água quente pia
B - esgoto pia
C - água fria pia
D - água fria vaso sanitário
E - água chuveiro
F - registro de chuveiro água quente
G - registro de chuveiro água fria
H - registro de fechamento banheiro

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living - PAREDE 10

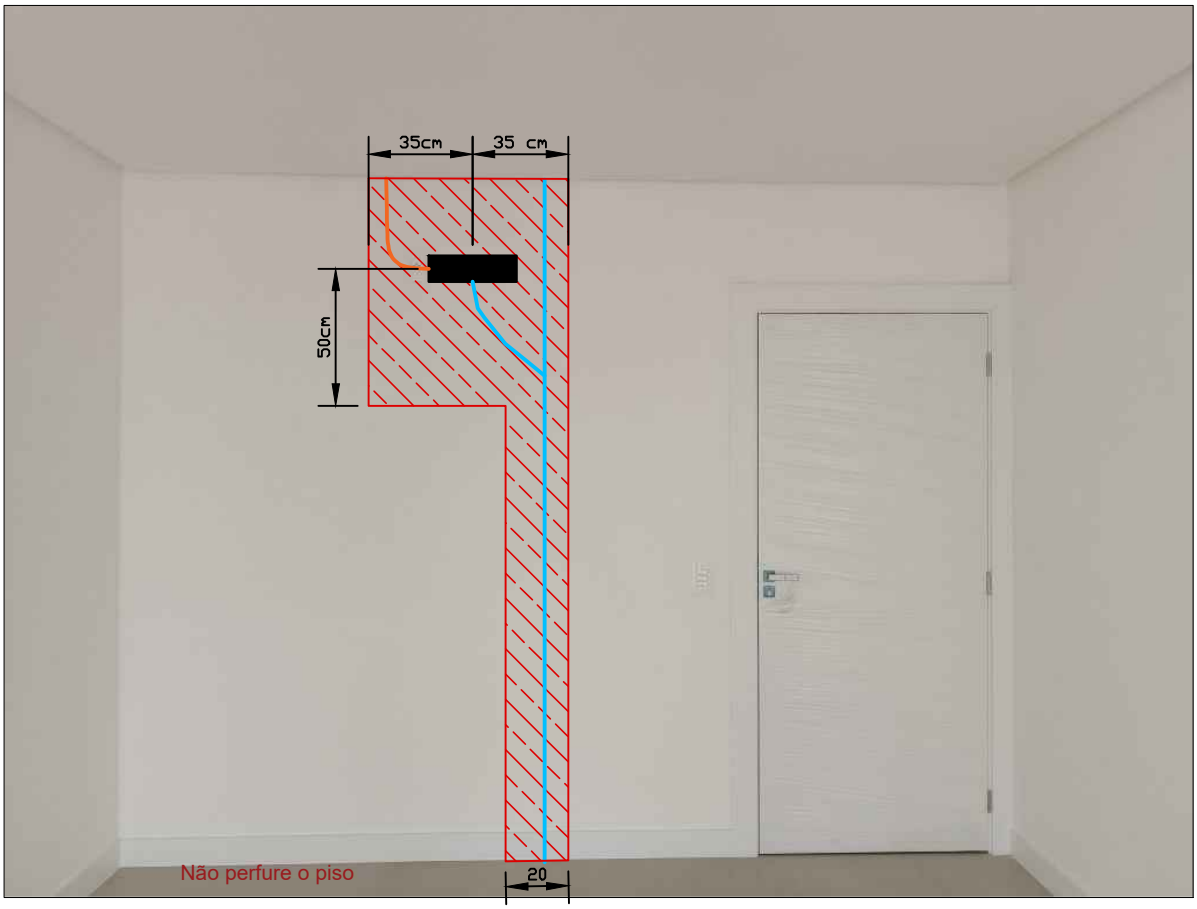

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

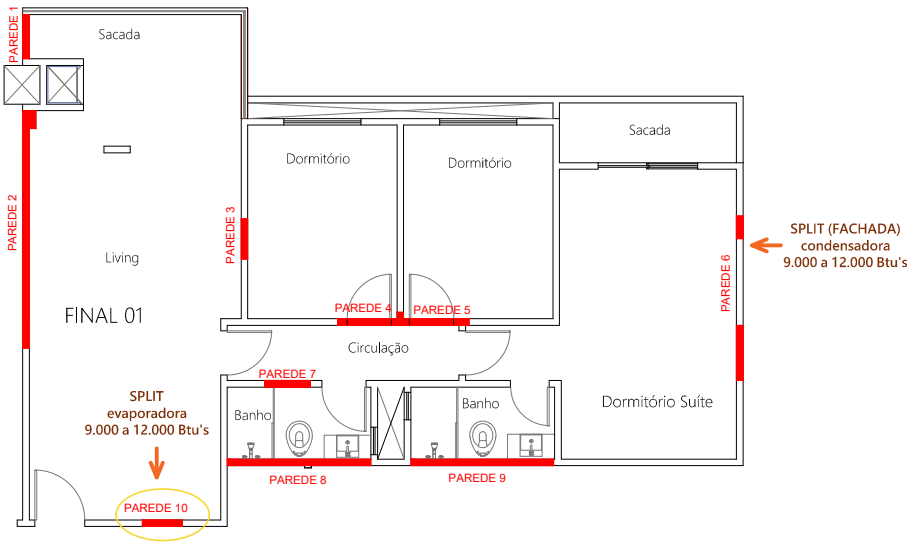

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Living - PAREDE 3

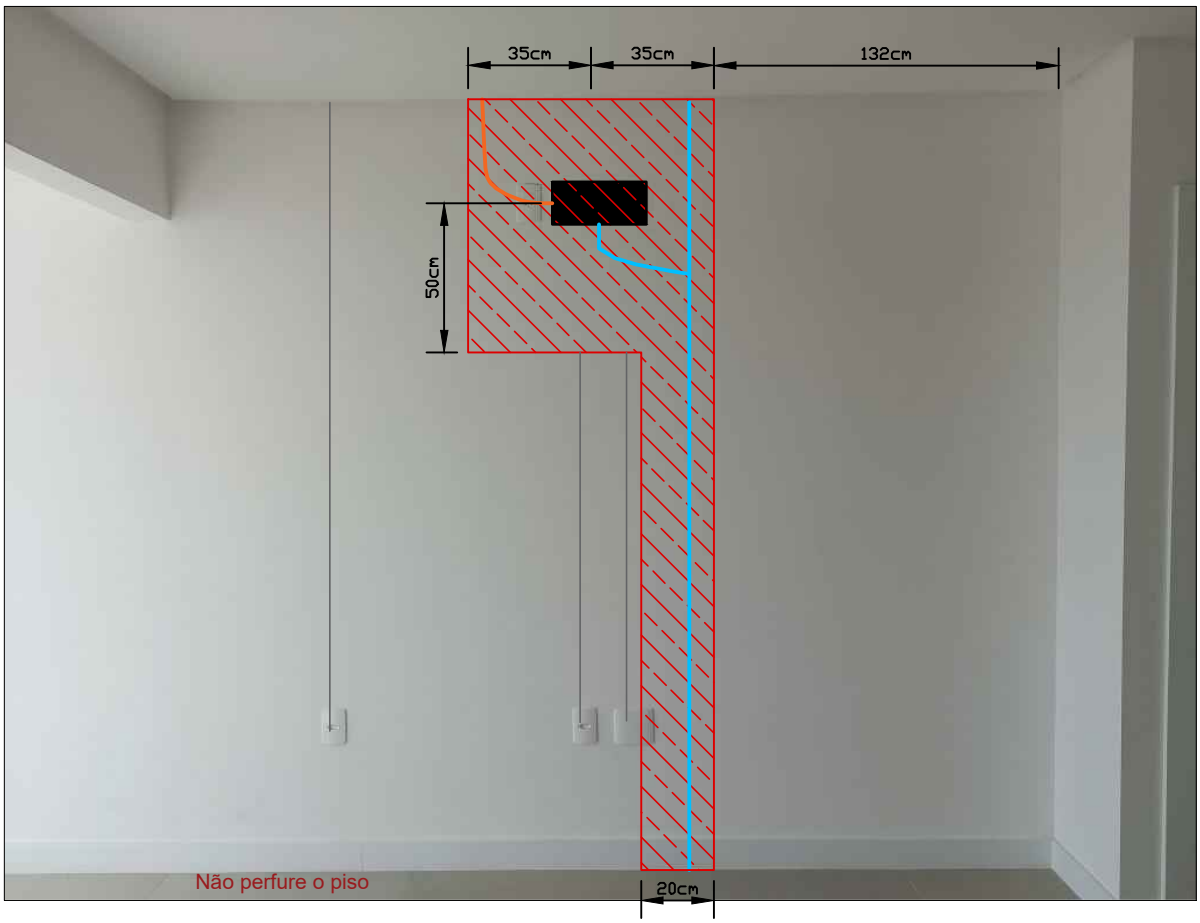

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

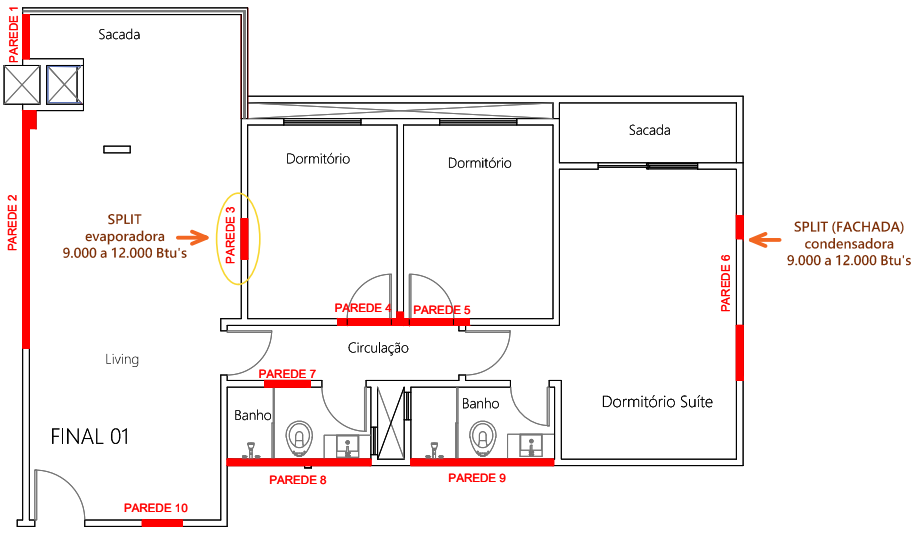

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 3

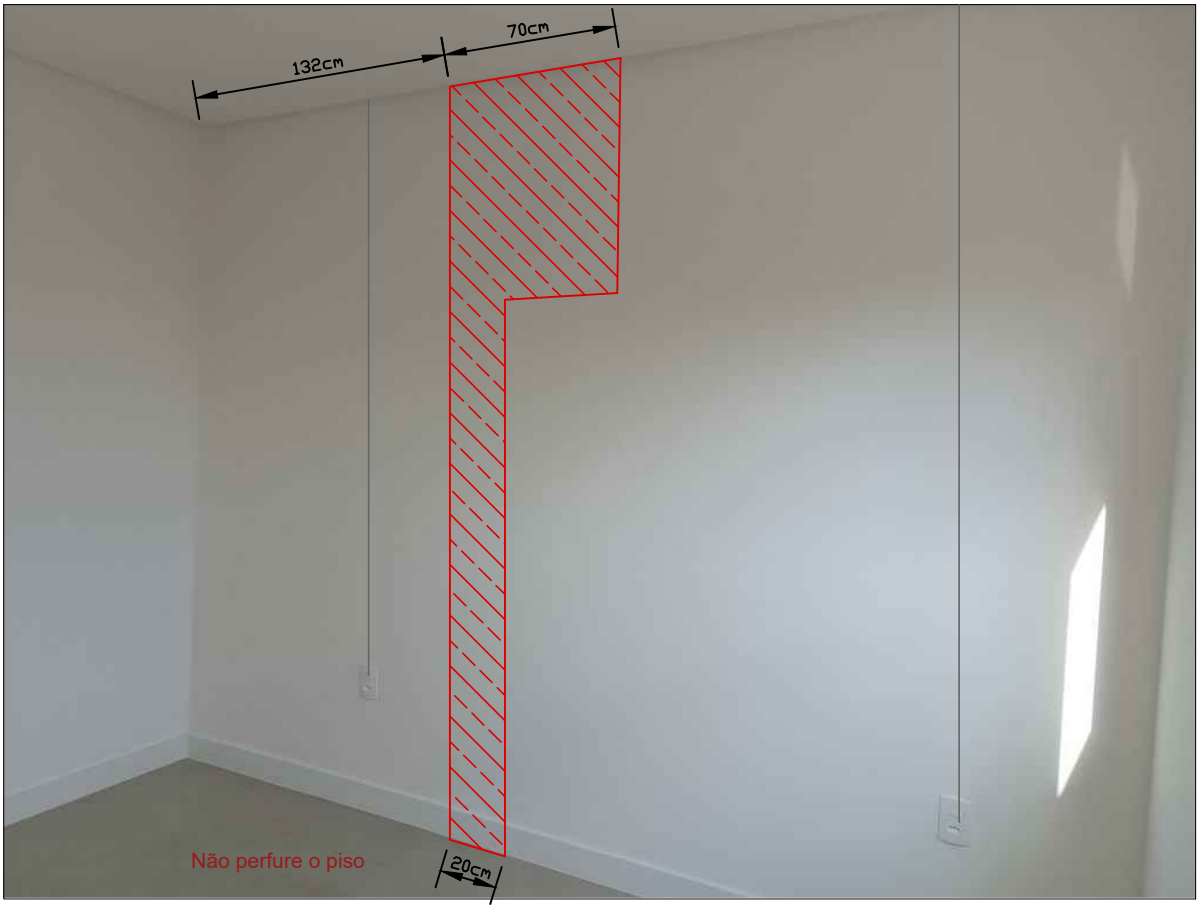

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

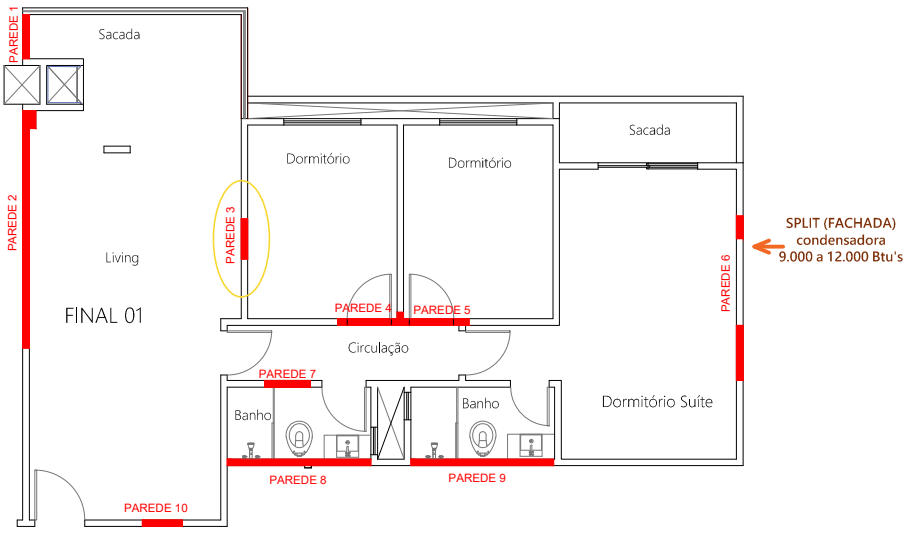

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 4

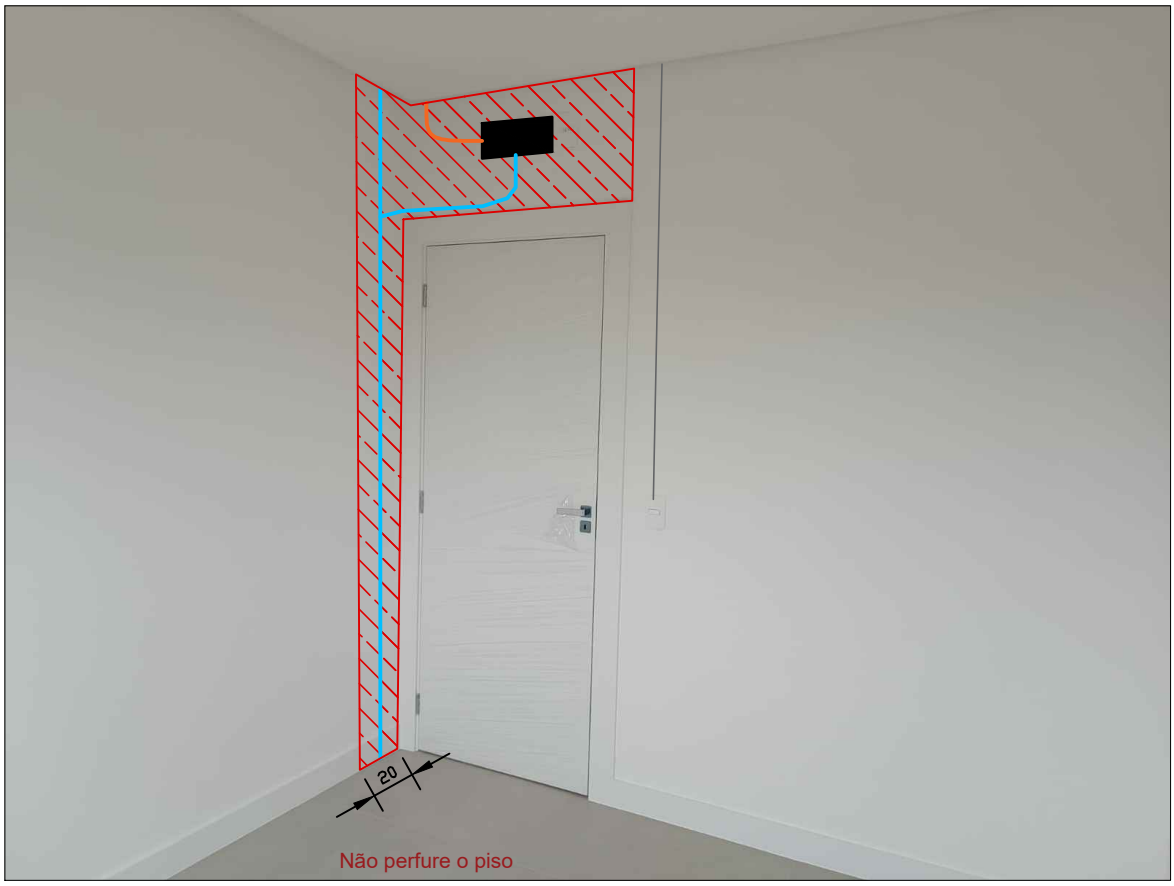

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

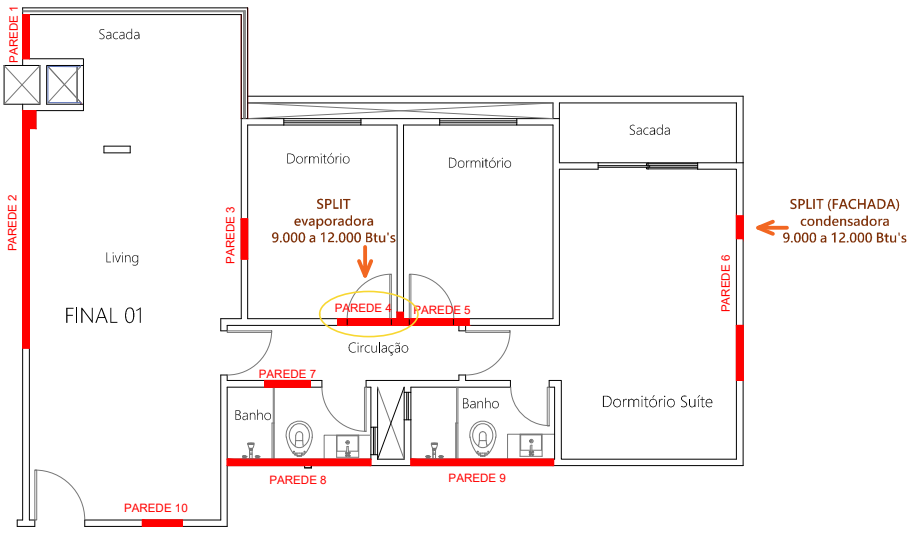

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Dormitório - PAREDE 5

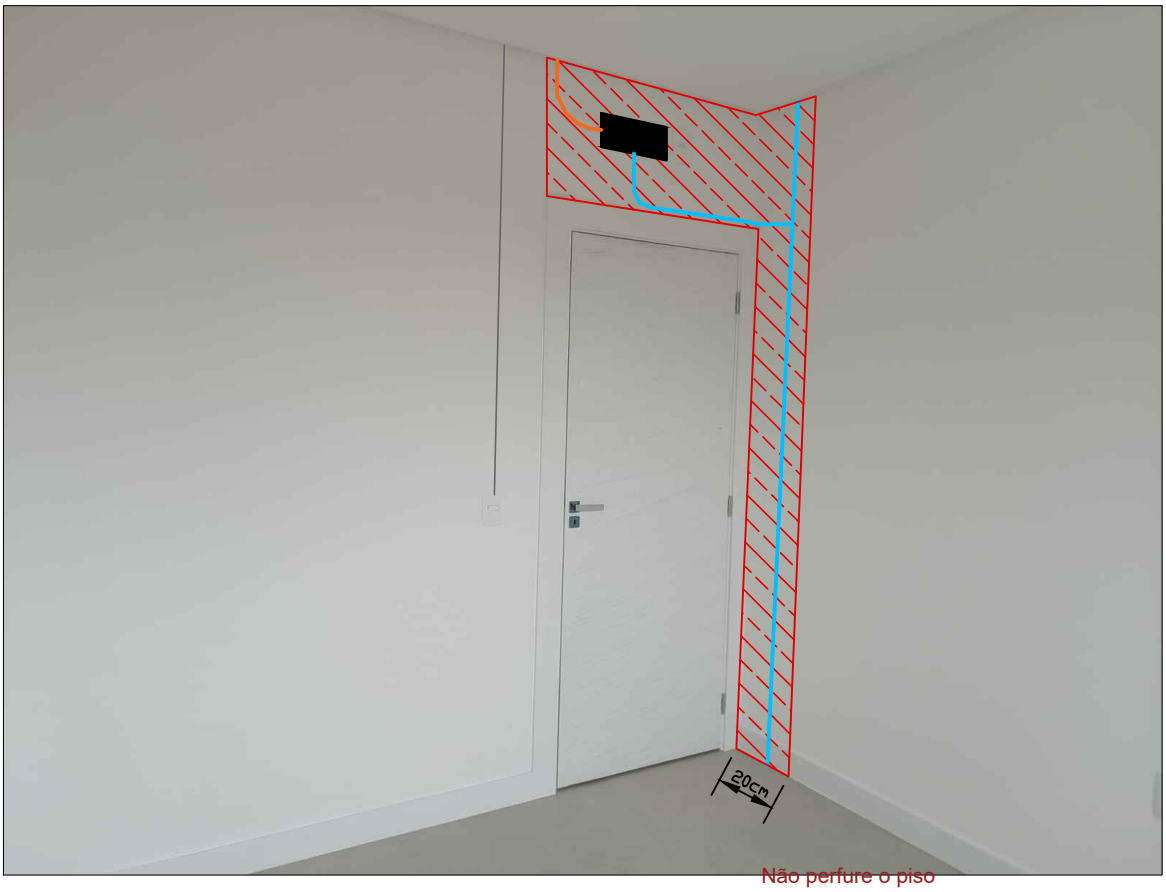

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

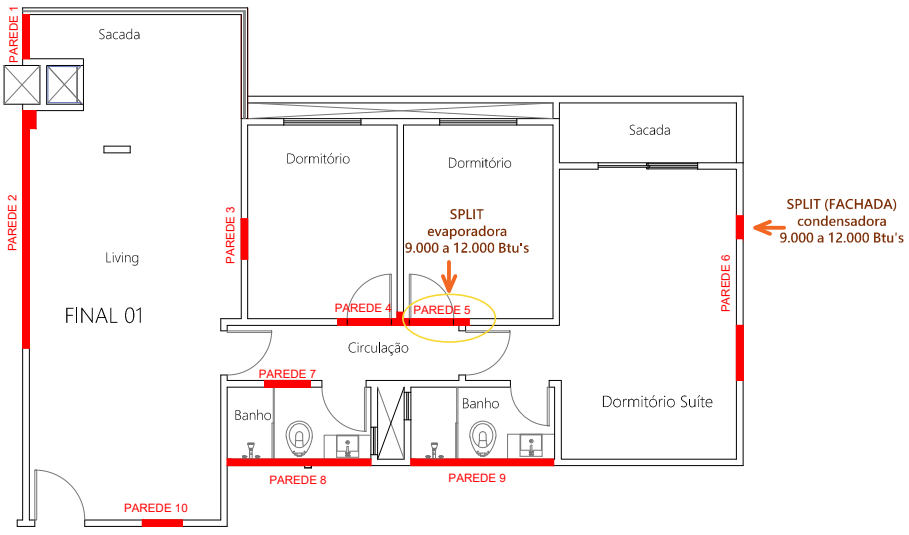

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Suíte - PAREDE 6

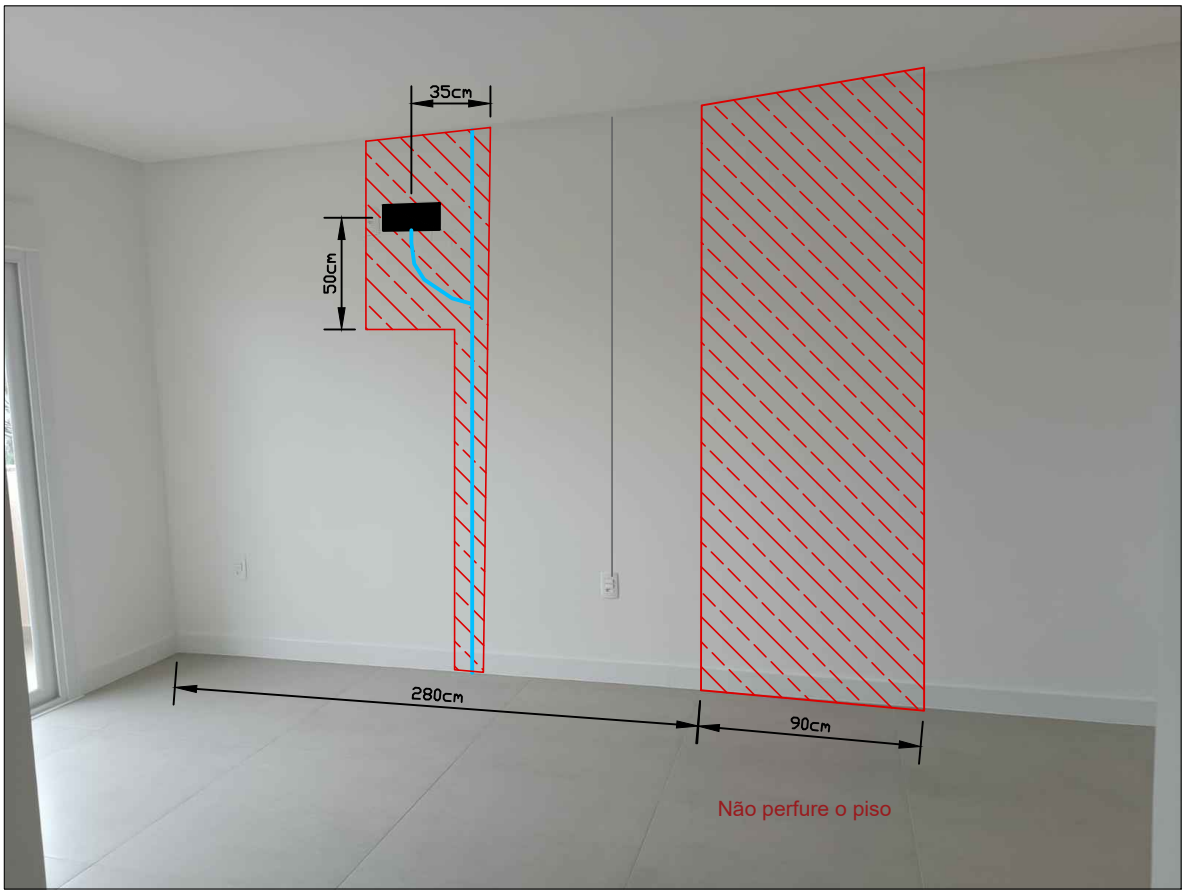

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

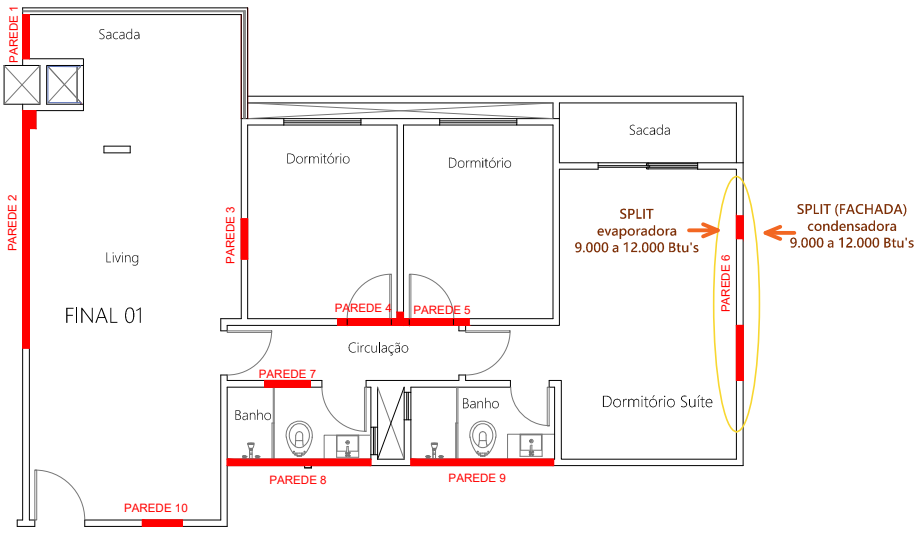

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

Circulação - PAREDE 7

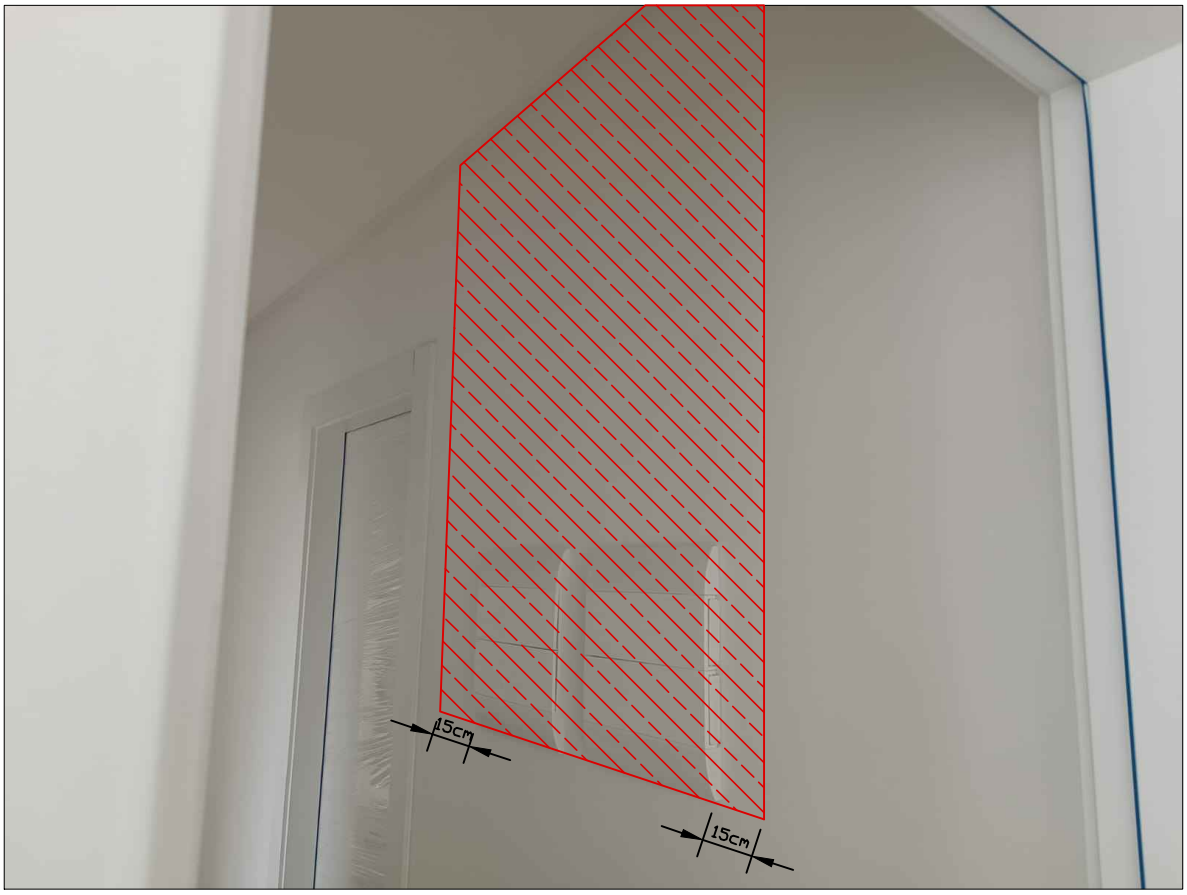

IDENTIFICAÇÕES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAÇÕES

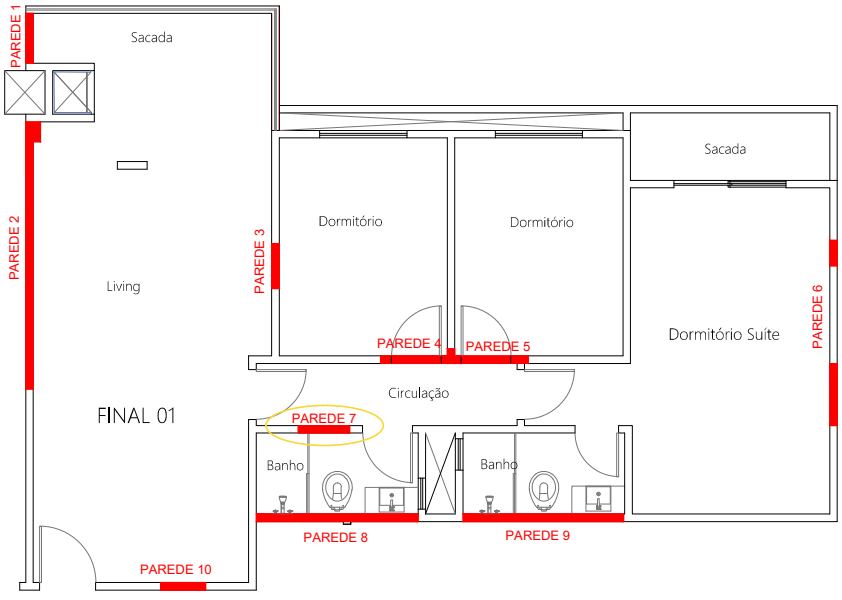

LEGENDA:

- Área de passagem de tubulações
- Água fria
- Água Quente
- Esgoto
- Gás
- Ar-condicionado
- Drenagem ar-condic.
- Elétrica
- Tubulação em divisa

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, não realizar perfurações dentro da área de limitação de passagem de tubulações;
2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulações apresentadas como área de risco de perfuração nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiações posicionam-se em sentido vertical;
4 - Não perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 701

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora

FACHADA - Ar-condicionado

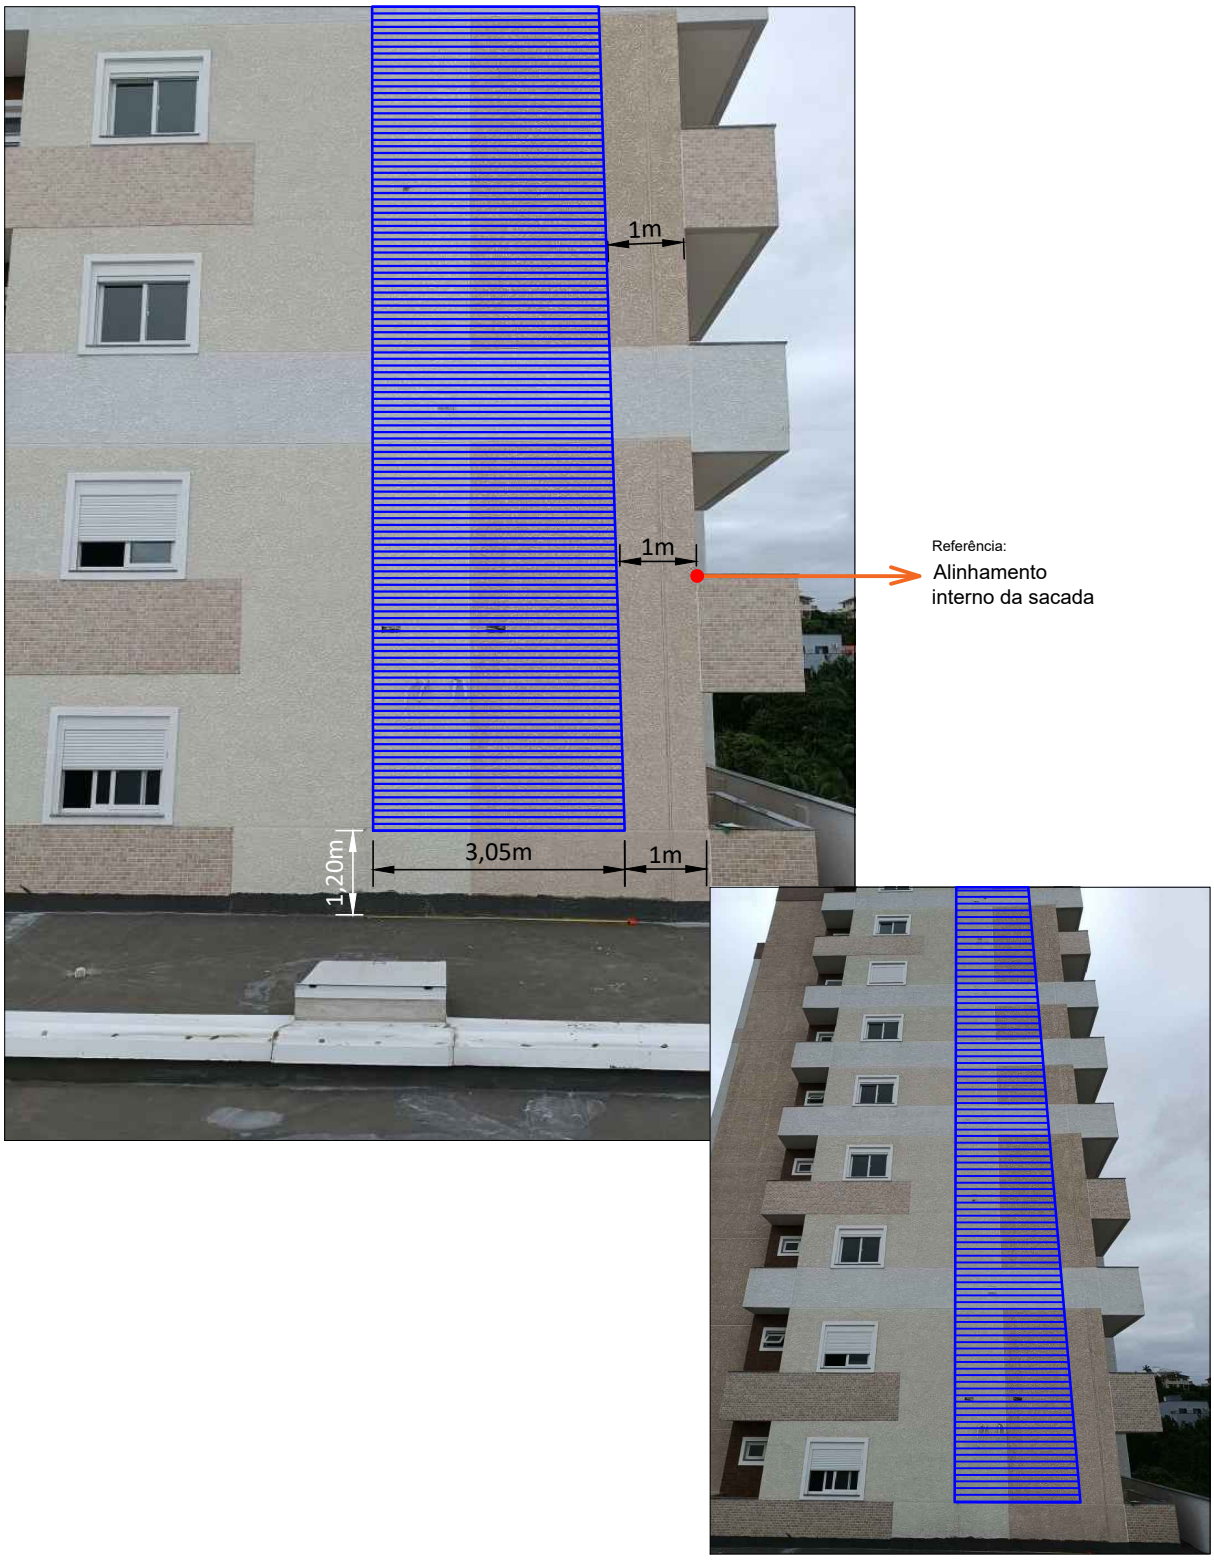

LEGENDA: Brises

INFORMAÇÕES:

1 - Com base neste esquema, a instalação das condensadoras de split devem estar posicionadas dentro da área limitada pelos brises de alumínio

2 - Há disponível pré-instalações de ar-condicionado para splits de potência entre **9.000 a 12.000Bt`s** (duas no living e uma em cada dormitório).

CENTRAL PARK RESIDENCE - FACHADA LATERAL 1

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITÁRIO, AR-CONDICIONADO E ELÉTRICO

GALLI FONTANELLA
construtora e incorporadora